COMUNE DI MERONE

PROVINCIA DI COMO

Affinamento depurativo a valle del depuratore in Comune di Merone (CO)

LIFE11 ENV/IT/004

fondazione cariplo

Regione Lombardia

PROGETTO DEFINITIVO

Impianti elettrici

Schema elettrico generale e Cabina trasformazione media–bassa tensione

SCALE DISEGNO: 1:50

Capofila progetto:

IRIDRA S.r.l.

Via La Marmora, 51 50121 FIRENZE

tel. 055470729 - fax 055475593

Email: iridra@iridra.com - www.iridra.com

In A.T.I. con:

STUDIO MAIONE INGEGNERI ASSOCIATI

BIOS INNOVAZIONE - SOSTENIBILITÀ

Studio Frati geologia applicata

COMMITTENTE:

PARCO REGIONALE DELLA VALLE DEL LAMBRO

20844 Triuggio (MB) - Via Vittorio Veneto, 19

REV.	DESCRIZIONE DELLA REVISIONE
3	
2	
1	

N. ELABORATO / N. TAVOLA: **E2 10.2**

REDATTO: Geom. Ivano Filippini

VERIFICATO: dott.ing. Nicola Martinuzzi

DATA: OTTOBRE 2014

PROGETTISTI:
Dott. ing. Nicola Martinuzzi
Dott. ing. Riccardo Bresciani
Dott. ing. Giuliano Trentini
Dott. Ing. Denis Cerlini
Dott. agr. Giordano Fossi
Dott. Giulio Conte

COORDINAMENTO PROGETTUALE: Dott. ing. Nicola Martinuzzi

IL DIRETTORE TECNICO: Dr. Fabio Masi

COLLABORATORI:
Ing. Marina Simonetti, Ing. Roberto Romiti
Ing. Alessandro Balbo, Ing. Paolo Arcuri
Geol. Stefano Frati, Arch. Barbara Bonadies

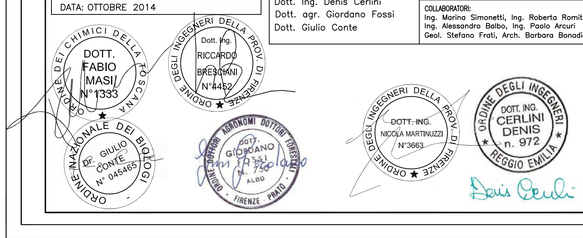

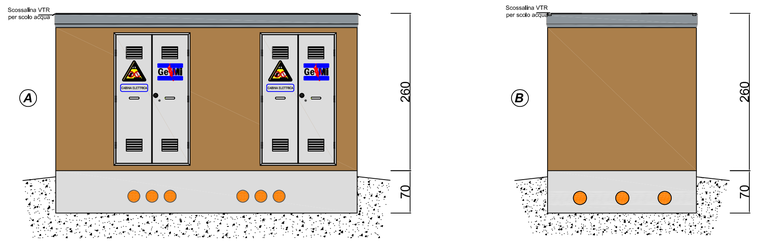

VISTE LATERALI

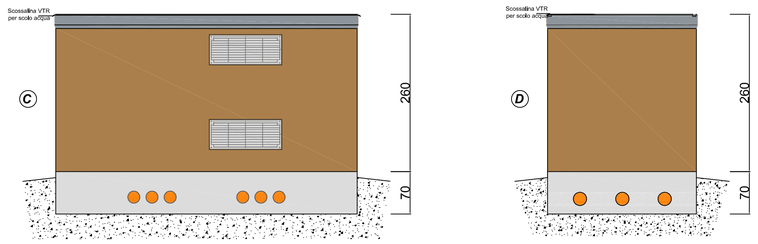

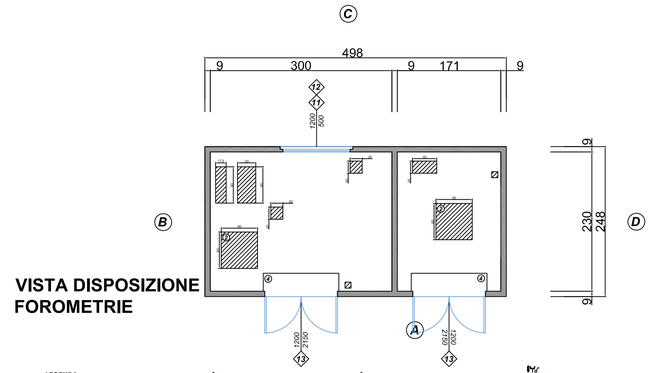

VISTA DISPOSIZIONE FOROMETRIE

LEGENDA:

1. PLOTTA IN VTR
2. PLOTTA IN FIBROCEMENTO
3. PLOTTA COPRIFORO
4. SCIVOLO
7. PORTA DUE ANTE in VTR
8. PORTA UN' ANTA in VTR
9. PORTA DUE ANTE in VTR AREL
10. PORTA DUE ANTE in Metallo AR-SA
11. GRIGLIA ALTA in VTR
12. GRIGLIA BASSA in VTR
13. PORTA DUE ANTE in Metallo HB

PUNTO ILLUMINAZIONE

PLAFONIERA DY 3021

APPARECCHIO ILLUMINANTE CON G.A. DI EMERGENZA

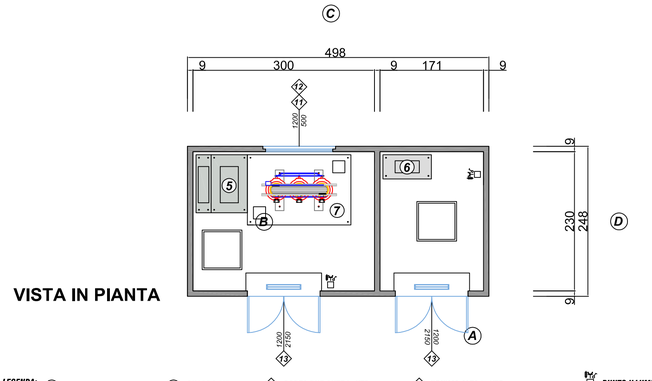

VISTA IN PIANTA

LEGENDA:

1. QUADRO MT - ENEL
2. QUADRO BT - ENEL
3. TRASFORMATORE - ENEL
4. ARMADIO RACK - ENEL
5. QUADRO MT
6. QUADRO BT
7. TRASFORMATORE
7. PORTA DUE ANTE in VTR
8. PORTA UN' ANTA in VTR
9. PORTA DUE ANTE in VTR AREL
10. PORTA DUE ANTE in Metallo AR-SA
11. GRIGLIA ALTA in VTR
12. GRIGLIA BASSA in VTR
13. PORTA DUE ANTE in Metallo HB

PUNTO ILLUMINAZIONE

PLAFONIERA DY 3021

APPARECCHIO ILLUMINANTE CON G.A. DI EMERGENZA

CABINA MT/bt ESISTENTE

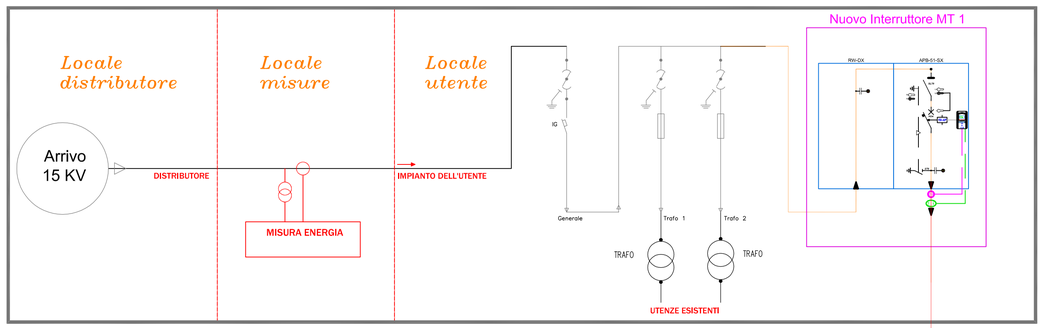

Cavo RG7H1R 12/20kV
3x1x35mm²
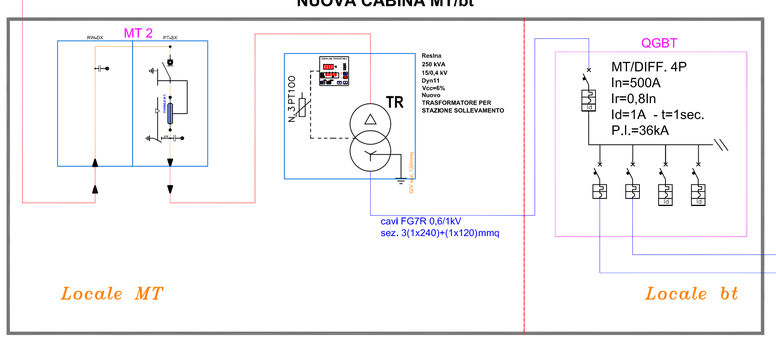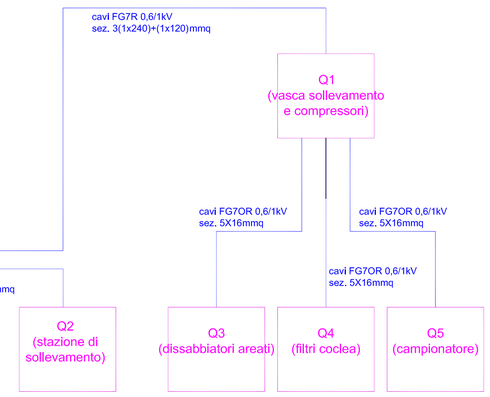
NUOVA CABINA MT/bt